

## Allgemeine Bestimmungen zum Sicherheitsnachweis für elektrische Anlagen


### Gesetzliche Grundlagen

- Niederspannungs-Installations-Verordnung (NIV 2002)
- Niederspannungs-Installations-Norm (NIN 2010)
- Niederspannungs-Erzeugnisse-Verordnung (NEV 2000)

### Geltungsbereich


Diese Information gilt für Standinstallationen, welche nach dem Hauptanschluss angeschlossen werden.

### Installationen ohne Sicherheitsnachweis

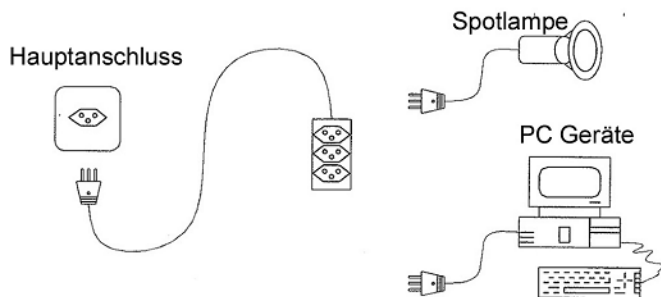

Alles, was gesteckt ist, gilt bis und mit 32A als Erzeugnis. Es braucht **kein Sicherheitsnachweis** nach NIV.

### Installationen mit Sicherheitsnachweis

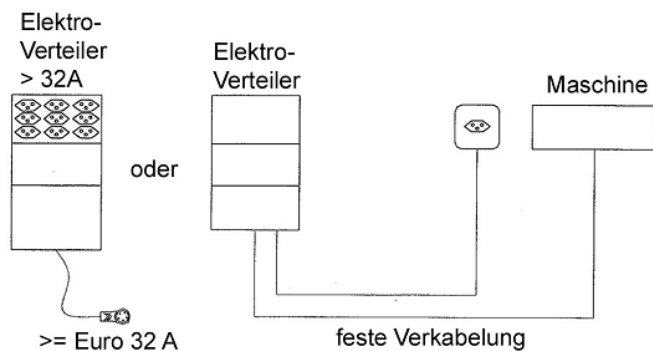

Für alles was fest angeschlossen wird, sei es ein Erzeugnis oder eine Installation, braucht es einen Sicherheitsnachweis nach NIV.

Für alles was gesteckt >32A, braucht es entweder einen Sicherheitsnachweis nach NIV, der nicht älter als 1 Jahr ist, oder bei Erzeugnissen eine Konformitätserklärung des Herstellers nach NEV

Der Sicherheitsnachweis muss von einem Kontrollberechtigten erstellt werden.

### Auskünfte

Congress Center Basel | MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Fax: +41 58 206 21 85

e-mail: exhibition@congress.ch